

法務部矯正署花蓮看守所

收容人夏季生活之抗暑、降溫，
以及冬季淋浴、防寒對策
專題報告

報告人：戒護科教區科員 吳玉漢



一、舍房內的通風及溫度



報告大綱

- 一、舍房內的通風及溫度
- 二、舍房內用水
- 三、服制
- 四、抗暑或降溫對策
- 五、冬季淋浴
- 六、防寒對策



通風情形及室內溫度

1. 收容人舍房的通風情形如何？室內溫度是否宜於居住？

每間小舍房均配置一台壁扇及一台抽風機
每間大舍房均配置一台風扇及兩台抽風機
開啟電風扇及抽風機後體感溫度明顯下降



夏季通風設備規定

2. 夏季收容人舍房之電扇及抽風機的開啟即關閉規定為何?

機	種	時	間	機	種	時	間
抽	風	機	08:00~09:00	電	扇	17:00~23:00	(晚餐、舍房活動)
電	扇	機	09:00~10:00	抽	風	機	23:00~24:00
抽	風	機	10:00~11:00	電	扇	機	01:00~02:00
電	扇	機	11:00~13:30	抽	風	機	02:00~03:00
抽	風	機	11:30~12:00	電	扇	機	03:00~05:00
抽	風	機	13:30~14:00	抽	風	機	05:00~07:00
電	扇	機	14:00~15:00	抽	風	機	07:00~07:30
抽	風	機	15:00~16:00	抽	風	機	07:00~08:00
電	扇	機	16:00~17:00	抽	風	機	07:00~08:00
抽	風	機	17:00~17:30	抽	風	機	07:00~08:00
抽	風	機	17:30~18:00	抽	風	機	07:00~08:00

備註：
 1. 舍房內溫度達攝氏28℃以上方可依表訂時間開啟電扇及抽風機，另盥洗及三餐時段開啟抽風機不受溫度限制(全年適用)，以利舍房如廁異味空氣流通。
 2. 電風扇及抽風機之使用由中央台主任負責督導控制。

舍房溫度計設置

3. 如果機關規定，室溫需達一定之溫度才能開啟收容人舍房內的電扇或抽風扇，請問測量溫度的溫度計至於何處?

本所舍房溫度計共設置於舍上210房
可顯示舍房內以及舍房外溫度




收容人反映開啟通風設備

4. 若收容人覺得熱，跟主管反映希望開啟舍房內之電扇及抽風機，主管會怎麼處理?

本所據溫度計顯示28度以上將電扇、抽風機依表訂時間開啟，另盥洗及用餐時間，抽風機不受溫度限制全年開啟，以利舍房內異味流通。




收容人對於通風設備建議

5. 收容人對於舍房內的通風及降溫，有任何改善建議嗎?

- 對於夏季生活，本所已經做了諸多改善，收容人感到相當滿意實在沒有理由有所苛求→4%
- 電扇、抽風機都不要開，全天開啟→35%
- 多增加一台電扇→4%
- 禁見區舍房建議開啟舍房門窗視孔蓋板通風→2%
- 無意見→55%

收容人改善建議數據統計





二、舍房內用水



收容人未開封日用水

法務部矯正署花蓮看守所舍房供水時間表。

時 間	作 息
07:10~07:15(小房) 07:10~07:20(大房)	早 點 名 後
0740~0745	收 菜 渣 後
1200~1207	收 菜 渣 後
1400~1445	大 房 洗 澡
1500~1515	小 房 洗 澡
1750~1755	收 菜 渣 後
2030~2037	晚 點 名 後



收容人平均用水

1. 在夏季為開封日，舍房每日每收容人平均被允許使用多少水？

依本所供水時間表所示，大房20間，小房52間，未開封日用水分為6個時段供水，大房總計22341.2公升，小房總計32352.32公升，收容人數約180人，每日每收容人平均用水約303.85公升

據經濟部水利署民國110年統計：每人每日平均用水量282公升



收容人洗頭

2. 機關有限制收容人不能每天洗頭嗎？

- 監獄行刑法第53條：為維護受刑人之健康及衛生，應依季節供應冷熱水及清潔所需之用水，並要求其沐浴及理髮。

本所並無限制收容人洗頭，在每日用水量許可下，均鼓勵收容人保持個人衛生整潔。



非盥洗時間用水

3. 在非盥洗時間，收容人在舍房內被允許使用冷水來讓自己身體降溫嗎？如果可以的話，所允許的方式為何？

本所允許收容人，舍房內用毛巾沾濕擦拭身體，達降溫目的。



收容人用水規定-1

4. 收容人覺得在夏季舍房內的日常生活用水夠嗎？對於用水規定有希望改善之處嗎？

因每位收容人用水方式、習慣不同，常覺得用水不夠並向管教人員反映希望可以將放水時間延長，以便在舍房內洗衣服以及沖馬桶之用。

但實際情況是許多收容人在用水完畢後，儲水桶溢流，並不會主動將水龍頭關閉，造成水資源浪費，管教人員需每房督導「儲水8分滿」節省水資源。




收容人用水規定-2

4. 收容人覺得在夏季舍房內的日常生活用水夠嗎？對於用水規定有希望改善之處嗎？

- 夠用→23%
- 供水都不要開掉，水龍頭要一開就有水→8%
- 放水時間延長→29%
- 建議加大水龍頭出水量以及加強水壓→10%
- 本所提供的保溫桶飲用水不夠熱→4%
- 無意見→26%

收容人改善建議數據統計



三、服制



夏季囚服

1. 現行之夏季囚服，穿起來是否涼爽透氣？

本所夏季制服為短版襯衫以及短褲為主，依收容人服制規定







囚服材質、穿著規定

2. 關於夏季囚服的材質、或是穿著規定，收容人有覺得需要調整之處嗎？

- 穿著很舒服，無須改善→8%
- 希望可以穿到新的制服。→4%
- 希望夏季開收封點名時能穿著短袖內衣→4%
- 建議冬季運動時能穿著短褲運動→2%
- 制服褲子可以改用好一點的質料→12%
- 無意見→70%

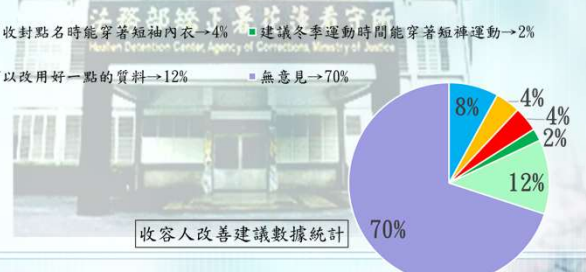

收容人改善建議數據統計





四、抗暑或降溫對策



抗暑或降溫對策

1. 針對夏季炎熱的問題，機關有什麼抗暑或降溫對策嗎？

本所在夏季期間合作社販賣結冰水。


炊場於每周一、三、五、日提供加冰塊甜湯以供收容人飲用。

舍房整棟外牆漆上白色隔熱漆

屋頂加蓋鐵皮並裝設15個通風球

體感溫度確實下降2~3度左右



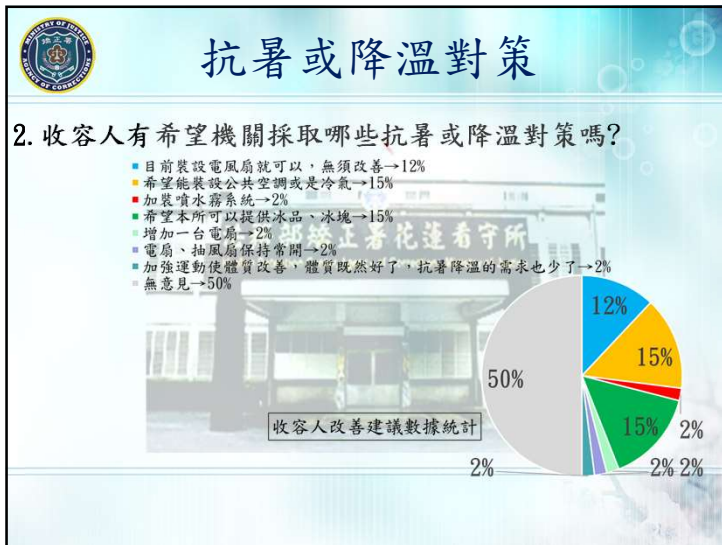

冬季淋浴-1

1. 依法務部107年9月20日法受矯字第10705004500號函示：

(1) 為維護收容人身體健康，各機關應於每年12月1日起至次年2月28日(閏年29日)止之每一開封日，供應收容人適當溫度之熱水沐浴。至於3月1日至11月30日止每週供應熱水沐浴2次，如氣溫低於攝氏20度，亦應供應之。

(2) 對於少年、女性收容人、65歲以上高齡收容人及收容於病舍之病人，應於全年每一開封日提供熱水沐浴；其他具特殊保健需求之收容人，亦應提供熱水沐浴。



冬季淋浴-3			
各單位供蒸氣時間表		配合作息隨時調整	
順序	時間	單位	備考
第一批	13:45	一工	(冬令)12月1日至2月底,每開封日供應熱水。 (夏令)3月1日至11月底,每週供應二次熱水或當日氣溫低於攝氏二十度即供應熱水,老弱婦孺依實際需求供應之。 註:經協調各場舍夏令時間,定於每星期二、星期五供應熱水。 ◎熱水溫度定為50度,避免燙傷
第二批	14:00	舍下	
第三批	14:15	二工	
第四批	14:30	女所	
第五批	14:45	少工	
第六批	15:00	勒戒	
第七批	15:15	內役	

冬季淋浴-4

2. 開封日除舍房收容人外,其他收容人皆在工場以熱水沐浴,並各場舍浴池皆設有溫度控制器固定設定在50度。








冬季淋浴-5

3. 未開封日及舍房收容人、女所收容人沐浴熱水以舍下、女所淋浴間水池,提水桶方式至舍房內供應。






六、防寒對策



防寒對策-1

1. 服制方面：收容人冬季長袖、長褲、外套，另65歲以上高齡、心血管疾病收容人供應保暖背心。



冬季長袖、長褲



冬季長袖、長褲、
外套

2. 飲食方面：冬季多以提供熱湯飲用，另寒流來襲，溫度低於20度以下本所炊場準備薑湯供收容人飲用。





防寒對策-2

3. 寢具方面：發給收容人冬季厚棉被、墊被、枕頭以供就寢保暖使用。



4. 飲用水方面：舍房收容人及未開封收容人，由視同作業員協助打舍上舍下飲用水制保溫桶內。



防寒對策-3

5. 收容人出所：鑒於本所短刑期收容人居多，如夏季入所服刑、羈押，冬季期滿出所釋放，本所獲花蓮慈濟基金會捐贈冬季長袖、長褲、外套等保暖衣服兩箱，以贈送出所收容人保暖。



防寒對策-4

6. 收容人飲用熱水、沐浴熱水運送方式革新：

本所鑒於以往運送飲用熱水、沐浴熱水皆由視同作業員人力提桶，有可能因地板濕滑，運送過程中不慎滑倒而受傷，已規劃明年度舍房打水，使用水車方式供給，舍上及舍下各設置一台，達人員安全之目的。





報告完畢
謝謝聆聽